

基本

ORCA 電源の入れ方、切り方

～朝～

●電源の入れ方

- ・主サーバー本体の電源を入れる。
- ・従サーバー本体の電源を入れる。
- ・主サーバーでプログラム更新、マスタ更新を行う。

入力開始

～夕方～

●電源の切り方


- ・使用中の日レセ入力画面を閉じる。(すべての端末)
- ・主サーバーのデスクトップにあります「データバックアップ」よりデータのバックアップを行う。
- ・画面右上の電源ボタンをクリックして電源オフを選択。
- ・従サーバーを開く。
- ・画面右上の電源ボタンをクリックして電源オフを選択。

●電源の入れ方

①主サーバー本体の電源を入れる。



②デスクトップにある **WebORCA** のアイコンをダブルクリックで開く。

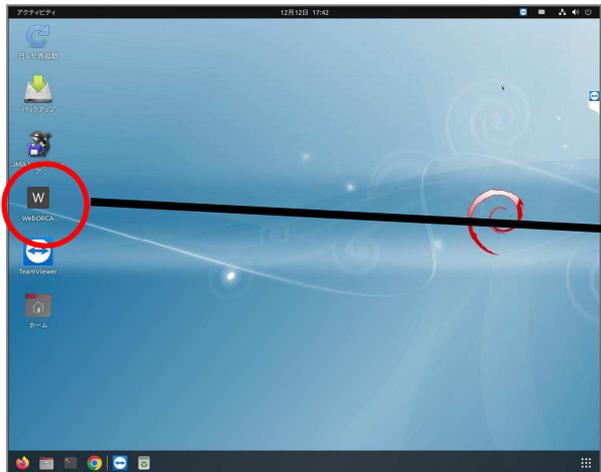

このマークを
押して下さい。

③ユーザーかパスワードのどちらかをクリックすると、「ormaster」と表示が出るので
選択する。



④ユーザー・パスワードが自動で入るため **ログイン** をクリックする。



※ ログインの下に「アップデート」の表示がある場合はアップデートを行います。
どこか端末1台で行い、作業中はORCAの使用ができません。



①ユーザーまたはパスワードをクリックし、「ormaster」を選択する。



②ユーザー・パスワードが入力されましたらグレーの部分をクリックし、
アップデートを選択する。




③ アップデートをクリックし、「アップデートが完了しました」と
表示されましたら、OKを選択する。



⑤ **01 医事業務** を選択し、その後 **92 マスタ更新** を選択する。



⑥ **更新 (F 1 2)** を選択し **OK** を選択する。

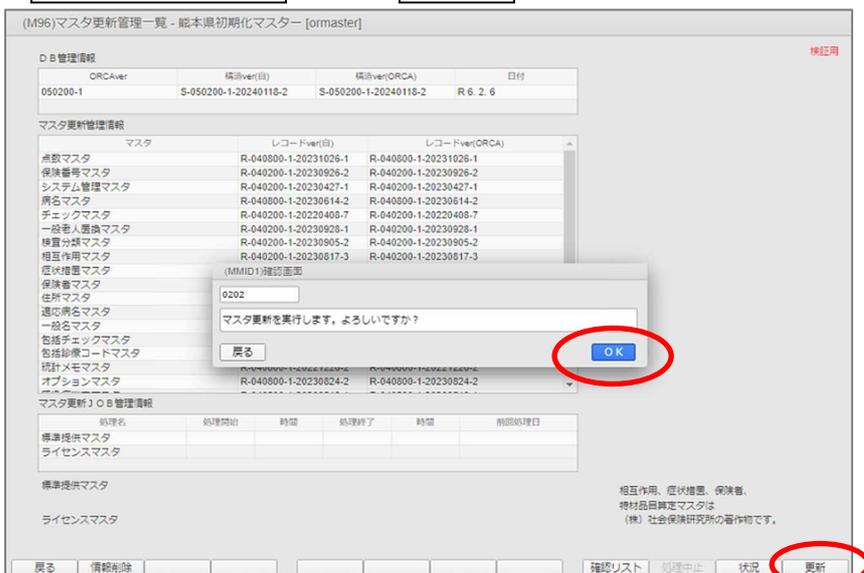

⑦ 「マスタ更新は正常に終了しました」と表示が出ましたら、**戻る (F 1)** を押す。

⑧ 従サーバーへ画面を切り替える。

⑨ 従サーバー本体の電源を入れる。



⑩ 画面を主サーバーへ切り替える。

以上で電源の入れ方は終わりです。診療の入力等を行います。

●電源の切り方

①使用中の日レセ入力画面を閉じる。(すべての端末)



②主サーバードesktopトップにあるバックアップよりデータのバックアップを行う。



※パスワードを求められた場合は、「orca」と入力し、
Enterを押して下さい。この時入力した文字は表示されません。

(しばらく時間がかかりますので、画面が自動で閉じてしまうまでそのままお待ち下さい)



バックアップデータが外部に
転送できない場合は、
左記のエラーが表示されます。
弊社までご連絡お願い致します。
またハードディスクの電源が
ついているかを確認して下さい。

※転送中はハードディスクの緑のランプが点滅することがあります。


(通常は緑のランプが点灯しております。)

赤のランプが点灯している場合は、異常がある可能性がありますので弊社までご連絡下さい。



③バックアップが終わりましたら黒い画面が自動で閉じられます。

画面右上の電源ボタンをクリックして「電源オフ」をクリックする。

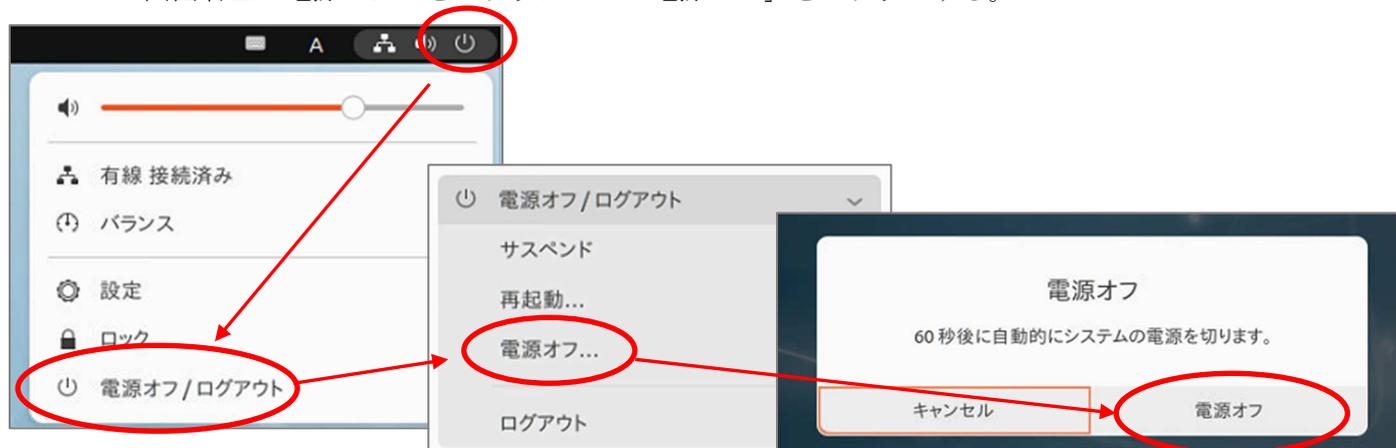

④従サーバーへ画面を切り替える。

⑤「③」同様、画面右上の電源ボタンをクリックして「電源オフ」をクリックする。

以上で電源の切り方は終わりです。

【重要】

日医からの更新情報等の参照方法について

医療機関様におかれましては、日々の更新に加え情報の確認を宜しくお願い致します。
内容について、ご不明な点がございましたら、弊社までご連絡の程宜しくお願い申し上げます。

- 1) 業務メニューの『新着情報』にマスタ更新、パッチ提供等の情報が配信されますので、項目をクリックして下さい。



例) 2022-11-01 マスタ更新◆住所マスタ



表示例)

▲戻る

マスタ更新◆点数マスタ、検査分類マスタ
日医標準レセプトソフト用の点数マスタ、検査分類マスタを提供します。

■点数マスタ
点数マスタの更新データを準備しました。

診療行為
令和4年10月31日公表分の内容に対応しました。

(1) 新設 (適用: 令和4年10月28日)
D023-00 10 160235250 SARS-CoV-2・インフルエンザ・RS検出同時検出 (委託)
(700点)
D023-00 10 160235350 SARS-CoV-2・インフルエンザ・RS検出同時検出 (委託外)
(700点)
D012-00 44 160235450 SARS-CoV-2・インフルエンザ・RS抗原同時検出 (定性)
(420点)

配信サービスについて

弊社ではお客様に最新の情報を提供する為に、

「◇システムクレオからのお知らせ◇」という画面をマスターメニューへ表示させ、各県の地方公費のプログラム更新や様々な情報提供を図っております。そこで、簡単に最新の状態にアップデート出来る仕組みを構築しております。

(M00)マスターメニュー - 熊本県初期化マスター [ormaster]

01 医事業務

◇システムクレオからのお知らせ◇

[TOP](#) | [Windows端未用ソフトウェア](#) | [べてらん君関連](#) | [完了報告フォーム](#) | [その他](#)

- 2023-11-29【熊本県の医療機関様】熊本市の医療費助成事業に関する設定変更のご案内
[こちらをクリック](#) | [設定手順書はこちら](#) | [公費の種類一覧はこちら](#)
- 【重要】2023-10-31 令和5年10月レセプト改定プログラム対応についてのご案内
改定プログラムが10月26日に提供されました。
10月26日以降にプログラム更新・マスタ更新を行っていない場合は、
レセプト作業前までに必ずプログラム更新・マスタ更新を行って下さい。
- 2023-10-24【福岡県の医療機関様】みやま市の医療費助成事業に関する設定変更のご案内
[こちらをクリック](#) | [設定手順書はこちら](#) | [公費の種類一覧はこちら](#)
※本件は福岡県の医療機関様のみで確認下さい。
- 2023-10-02【熊本県の医療機関様】若尾市の医療費助成事業に関する設定変更のご案内

JPN604061008013
検証用登録日 R 4. 3.31

「日医標準レセプトソフト Version 5.2.0」
Copyright(C) 2002 社団法人日本医師会
このソフトウェアは「日医オープンソース使用許諾契約」の下に公開されたものです。
上記使用許諾契約をお読み頂き、必ず同意の上ご利用ください。
上記使用許諾契約は、下の「情報」ボタンを押すことで表示されます。

選択番号

終了 調査協力 バッチログ 環境設定 診療情報 (まとめ) プラグイン 情報

○内容については“[こちらをクリック](#)、[設定手順書はこちら](#)”等を選択すると案内文や手順書等が表示されますので、そちらで印刷を行い更新して頂きます。

○検索エンジンにキャッシュが溜まり、システムクレオからのお知らせが更新されないことがあります“TOP”をクリックすることで最新の情報が表示されます。

基本操作

●Windows版

漢字変換 ⇒ カタカナ／ひらがな を押すと、かな入力モードに切り替わります。

(例) やま 変換 ⇒ 山 に変換されます。

英数 ⇒ F9 (例) あいうえお F9 ⇒ a i u e o ⇒

もう一度 F9 ⇒ A I U E O

カタカナ ⇒ F7 (例) あいうえお F7 ⇒ アイウエオ

アルファベットの大文字しか入力できなくなった! ?

【対処方法】

キーボードの CapsLock のランプが点いていないか確認して下さい。


Shift キーを押しながら、CapsLock/英数 キーを押すとランプが消えて正常に戻ります。



数字入力ができなくなった

【対処方法】

このランプが消えていると、数字が入力できません。NumLock キーを押して点灯させて下さい。

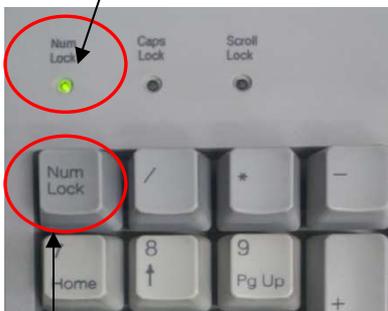

通常 NumLock は常に点灯しています。